



مقایسه لوله های بتنی و

پلی اتیلن در اجرا

rothengaran.com

(به نام خدا)

صفحه

فهرست مطالب

۳	۱- مقدمه
۵	۲- مقایسه فنی و اجرایی
۱۶	۳- مقایسه اقتصادی
۱۸	۴- مقایسه دوام
۲۰	۵- مقایسه بهره برداری

rothengaran.com

۱ - مقدمه

در سال ۱۹۷۷ فقط ۱۵٪ لوله های مصرفي در انتقال گاز، آب و فاضلاب در اروپا را لوله های ترمопلاستیک تشکیل می دادند ولیکن در سالهای اخیر این رقم به ۵۰٪ افزایش یافته و مصرف سایر لوله ها کاهش یافته است. با وجود اینکه استفاده از لوله های پلاستیکی روز به روز افزایش می یابد ولیکن رفاقت آنها در داخل خاک و روشهای طراحی آنها هنوز در پرده ایهام می باشد، در حقیقت اکثر روش های طراحی امروزی قبل از پیدایش ترمопلاستیک های مدرن قابل انعطاف امروزی بوجود آمده اند و نمی توانند خواص ویسکوالاستیک آنها را تحلیل نمایند.

با توجه به جوان بودن صنعت فاضلاب در کشور، کاستی هایی در روشهای اجرایی پروژه های فاضلاب به نظر می رسد که در این راستا می توان در کل به نقص آئین نامه های اجرایی، مشخصات فنی و عمومی، نقشه های تپ، استاندارد های تولید مصالح و عدم همخوانی پروژه های مشابه و جزئیات اجرایی اشاره نمود.

اساسی ترین مشکلات در این مقاله زیر اذعان می شوند:

۱-۱- فهرست بهاء واحد پایه

ضمن قدر دانی از گرد آورندگان فهرست بهاء واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب که چندی است بصورت مرتب و سالیانه در ابتدای هر سال منتشر می گردد، کاستی هایی در این فهرست بهاء واحد پایه ملاحظه می گردد که صد ابته به مرور اقدام به اصلاحاتی در آن شده ولیکن همچنان مشکلاتی در آن وجود دارد که ذیلاً به تناسب موضوع این مقاله به مواردی که مشکلاتی را در تنظیم برآوردها و اجرای پروژه ها سبب می گردند، اشاره شده است:

۱-۱-۱- در تجزیه بهاء ردیف های لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی موضوع فصل ۴ با روشهای اجرایی تناسبی وجود ندارد به عنوان مثال در تجزیه بهاء این ردیفها هیچگونه اشاره ای به استفاده از اتصالات مکانیکی از جمله کوبله های نشده است و کلیه ردیف های براساس جوش با صفحه حرارتی تجزیه بهاء شده اند که در صد ناچیزی از روش اجرایی موجود می باشد.

۱-۲-۱- بهاء واحد ردیف های لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی موضوع فصل چهارم هیچگونه تناسبی با بهاء واحد ردیف های لوله گذاری با لوله های بتی فاضلابی موضوع فصل دوم ندارند. در جدول شماره ۱ مقایسه ای بین ردیفهای هشت گانه عملیات لوله گذاری فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی متر بتی و پلی اتیلن انجام گرفته همانگونه که ملاحظه می گردد تنها ردیف های متفاوت از نظر اجرایی بین این دو گزینه ردیف های ۲ و ۵ و ۷ می باشند که حتی اگر در اجرای لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن برای این ردیفها هیچگونه هزینه ای متصور نباشد

تناسب با بهاء واحد لوله گذاری بتی ۲۵۰ بهاء واحد لوله گذاری پلی اتیلن حدود ۱۱ درصد کمتر منظور شده است این درحالی است که اگر برای این ردیفها نیز قیمت متناسب را منظور نمائیم کسر قیمت ازانه شده به حدود ۴۲ درصد می رسد.

جدول شماره (۱)

مقایسه بیان واحد ردیفهای لوله گذاری پلی اتیلن و بتی ۲۵۰

نامه لوله پلی اتیلن به تناسب لوله بتی	لوله های پلی اتیلن ۲۵۰		لوله بتی ۲۵۰		شرح عملیات	ردیف
	بهاء	درصد	بهاء	درصد		
۵۰۲۴	۲۲۶۱	۷	۵۰۲۴	۸	تمیز کردن مسیر لوله گذاری و انجام کارهای نقشه برداری لازم	۱
۴۳۶۱	۴۳۶۱	۱۲/۵	۱۲۸۷۴	۲۰/۵	بارگیری و حمل لوله ها و اتصال ها باز محل تحويل از کارفرما و باراندازی	۲
۱۱۳۰۴	۱۰۳۳۶	۳۲	۱۱۳۰۴	۱۸	حفر تراشه	۳
۳۱۴۰	۱۶۱۵	۵	۳۱۴۰	۵	سطح و آماده کردن کف تراشه	۴
۴۶۸۳	۴۶۸۳	۱۴/۵	۱۰۶۷۶	۱۷	قراردادن لوله ها و اتصالی ها درون تراشه و نصب آنها	۵
۴۳۹۶	۲۲۶۱	۷	۲۱۷۶	۷	خاکریزی اطراف و روی لوله درون تراشه ، با خاک سرندی	۶
۹۶۹	۹۶۹	۳	۳۴۵۴	۵/۵	ازمایش آب بندی خط لوله	۷
۱۱۹۳۲	۵۸۱۴	۱۸	۱۱۹۳۲	۱۹	پخش و کوبیدن خاک سرندی ، خاکریز نهایی و عملیات تکمیلی	۸
۴۵۸۰۹	۳۲۳۰۰	۱۰۰	۶۲۸۰۰	۱۰۰	جمع	

۱-۳-۱- عدم وجود ردیفهای تهیه و نصب کوبیل و اتصالات ، اجرای منهولهای پلی اتیلن ، تهیه و نصب سه راهی انشعاب و امثالهم سبب می گردد در تهیه برآوردها ناگزیر از ردیف های ستاره دار استفاده می گردد که با توجه به محدودیت بیست درصدی ردیف های ستاره دار عملأ نمی توان اجرای منهولهای پلی اتیلن را در برآوردها گنجاند ، که به نظر می رسد افزودن ردیف هایی برای ساخت و نصب منهولهای پلی اتیلن در فصل هفتم و تعریف تهیه و نصب کوبیل و اتصالات در فصل چهارم با فصل های جدید کارساز باشد .

۱-۲- آلين نامه های اجرایی و نقشه های تیپ و مشخصات فنی عمومی عدم وجود آلين نامه های اجرایی ، نقشه های تیپ و مشخصات فنی عمومی موجب گردیده که روشهای اجرایی صرفاً منوط به مشخصات فنی که توسط مهندسین مشاور ازانه می شوند ، گردیده و این امر تنوع و تفاوت هایی را در نحوه اجرا ، پوشش های اطراف لوله و ... ایجاد مینماید که طبیعتاً با توجه به این تغییرات قیمت های پیشنهادی پیمانکاران و هزینه تمام شده پروژه های مختلف ، متفاوت بوده و حتی

امکان مقایسه صحیح را نیز سلب می نماید.

شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی با درک صحیح از این موضوع در سال ۱۳۸۱ با همکاری مهندسین مشاور فرازآب اقدام به تهیه مشخصات فنی عمومی کارهای فاضلاب و نقشه های تیپ برای پروره های محدوده اجرایی خود نمود، خوشبختانه با تدوین نشريه ۳۰۳ که صدالیته نیاز به بازنگری ها، اصلاحات و افزودنی هایی دارد بخشی از این نوافع در حال مرتفع شدن است.

-۳-۱- استانداردهای تولید لوله های پلی اتیلن

در حال حاضر کارخانجات تولید لوله های پلی اتیلن فاضلابی با رشد چشمگیری در حال افزایش بوده و ظرفیت تولید این لوله ها روز به روز افزایش می یابند، تا حدی که در مناقصه های خرید این نوع لوله ها رقابت های شدیدی نیز بین تولید کنندگان ایجاد شده است، ولیکن با توجه به عدم وجود استاندارد ملی تولید این نوع از لوله ها تولید کنندگان از استانداردهای متفاوت خارجی اعم از DIN ، ISO ، PREN و ... استفاده نموده و تعیین نوع رده سفتی لوله ها تبدیل به معظلي در بررسی کیفیت فنی لوله ها شده است. از سوی دیگر تجوہ کنترل و بازرگانی تولید این لوله ها نیز با توجه به شرایط پیش گفته با توجه به روش های متفاوت انجام آزمایشات و تفاوت ابزار و عدم وجود ابزار رفتار سنجی بلند مدت و تعیین Creep ratio که با توجه به بخش (۱-۶) نشريه شماره ۱۶۳ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد مدت نظر قرار گیرد، مشکلاتی را در تحلیل صحیح رفتار لوله ها، تعیین رده مورد نظر و نوع بست سازی مناسب و مورد لزوم ایجاد می نماید.

طی سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۴ یاهمهت تعدادی از کارخانیان این ارتقاء از تولید کنندگان «مهندسین مشاور و شرکت مهندسی جازگانی سانکاب» پیش نویس استاندارد با استفاده از استاندارد PREN 13476 تهیه گردید و در حال حاضر در کمیته ای در حال جمع بندی و تدوین می باشد، امید است با انتشار این استاندارد و تعیین و تامین پیشوایه های اجرایی آن و الزام به تعیین مشخصات فنی واحد توسط تولید کنندگان این مشکل نیز مرتفع گردد.

در سالهای اخیر قدمهای بلندی در جهت رفع این کاستی ها و پیشرفت این صنعت در سطح کشور برداشته شده ولیکن ظرفیتهای موجود این صنعت در کشور انتظارات بیشتری را ایجاد می نماید.

-۲- مقایسه فنی و اجرایی

مزایای استفاده از لوله های پلی اتیلن نسبت به لوله های بتی را می توان در بخش های عمدتاً زیر خلاصه نمود:

-۱-۲- سبکی وزن این نوع لوله ها موجب می گردد که نصب و حمل آنها به سهولت انجام پذیرد و این مهم در شرایطی که موقعیت محل اجرا یا شرایط فصلی سرعت عمل لوله گذاری را ایجاب می نماید، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

-۲-۲- این لوله ها در جوشکاری نتایج مطلوبی از خود نشان می دهند که نشت از محل اتصالات را به صفر می رسانند این مستله از دو حیث حائز اهمیت است، در نظراتی که سطح تراز آب زیرزمینی بالاتر از سطح لوله می باشد ترواش آبهای زیرزمینی به شبکه جمع آوری فاضلاب صورت نمی یذیرد که این امر موجب

جلوگیری از اخلال در بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب، سرویس دهی شبکه و ظرفیت شبکه میگردد. در نقاطی که سطح تراز آب زیرزمینی پایین تر از سطح لوله می باشد نشت فاضلاب به آبهای زیرزمینی، شالوده منازل، تاسیسات زیرزمینی مجاور و ... صورت نمی پذیرد در جدول ۲ نشت های مجاز در مقایسه با نشت صفر لوله های پلی اتیلن ارائه شده است.

(جدول ۲)

قطر اسمی لوله بر حسب میلی متر	نشت مجاز در واحد سطح بر حسب لیتر
۱۲۵-۲۵۰	۰/۶
۳۰۰-۶۰۰	۰/۵
۷۰۰-۱۰۰۰	۰/۴
بیش از ۱۰۰۰	۰/۳

-۳-۲ عمر مفید این لوله ها با توجه به مقاومت بالای آنها در برابر فاضلاب بسیار بالاتر از لوله های بتی، آزیست سیمانی و فولادی است.

-۴-۲ انعطاف پذیری.

-۵-۲ مقاومت مطلوب در برابر بارهای خارجی با رعایت بسترسازی مناسب و متناسب با مقاومت حلقوی لوله و بارهای وارد.

-۶-۲ با توجه به سبکی و سهولت نصب در این لوله ها می توان عرض تراشه را به حداقل رساند که این امر از دو جنبه حائز اهمیت است، اول اینکه رفتار تقابلی خاک و لوله را مطلوب تر ساخته هزینه های اجرایی مرمت نوار حفاری و مشکلات حمل و عودت خاکهای حفاری شده را کاهش می دهد.

-۷-۲ عمر انبارداری بسیار بالا، در شرایطی که پوشش های مناسب جهت عدم تابش مستقیم آفتاب و امکان جریان هوا در دپوی این لوله ها ایجاد نماییم، قابل دسترسی است و از طرفی دیگر با توجه به امکان انبار داری تلسکوپی سایزهای مختلف داخل هم و امکان انبار کردن لوله ها روی هم در این نوع لوله ها وجود دارد سطح مورد لزوم برای انبار لوله ها را کاهش می دهد.

-۸-۲ روشهای متنوعی جهت اتصال این لوله ها اعم از انواع جوشکاری و اتصالات مکانیکی می توان استفاده نمود که بسته به شرایط، سرعت عمل مورد نیاز عملیات اجرایی، استعدادها و امکانات محلی قابل انتخاب هستند.

ذیلاً به تعدادی از این روش‌های اتصال اشاره می‌گردد:


-۱-۸-۲ - اتصال با کوپلر و واشر

کوپلرهای در انواع موفه دار و ساده تولید می‌گردند که ساده‌ترین روش اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن به هم می‌باشد.

(شکل ۱)



الف- اتصال کوپلر ساده

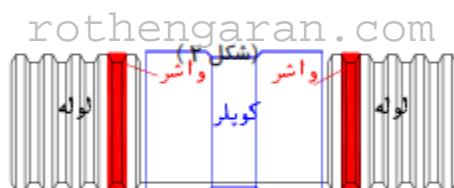


ب- اتصال کوپلر موفه دار

-۲-۸-۲ - اتصال با لوله ساکت دار و واشر لاستیکی

برخی از تولید کنندگان با تولید لوله‌های ساکت دار آمکان این اتصال را ایجاد کرده‌اند که نسبت به حالت قبل از نظر مصرف واشر لاستیکی و نیاز به خرید کوپلر مفروض به صرفه‌تر است ولیکن مقدار افت لوله در این حالت قدری بیشتر از حالت قبل است.


(شکل ۳)

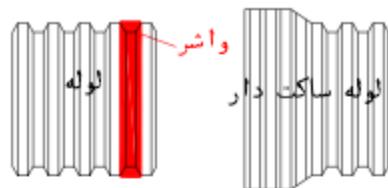

-۴-۸-۲ اتصال با کمربند و واشر

این نوع اتصال در سایزهای بالا و در تعمیرات دوران نگهداری کاربرد وسیعی دارد.


(شکل ۴)

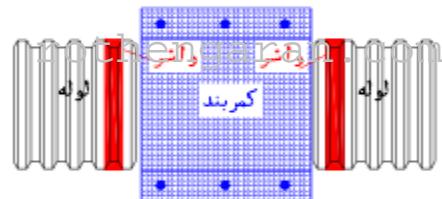

-۴-۸-۳ اتصال با جوش پلی اتیلن

جوش پلی اتیلن به صورت لب به لب، جوش گوش با کوبیلر، جوش گوش با لوله ساکت دار آمکان پذیر است.

(شکل ۵)

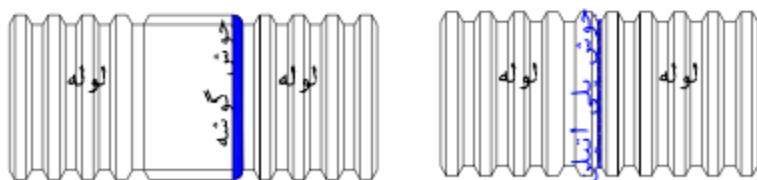

مراحل اجرایی جوش اکستروژن به شرح زیر می باشند:

- سطوح داخلی و خارجی لوله در محل اتصال به دقت تمیز میگردد.
- اکسترودر دستی با استفاده از جریان الکتریستیه تا دمای ۲۴۰ الی ۲۶۰ درجه سلسیوس گرم میگردد.
- با استفاده از یک مشعل سطح جوشکاری گرم میگردد میتوان از دمنده های هوای گرم نیز استفاده کرد تا هیچگونه آسیب ناشی از کم دقتشی عوامل اجرائی ایجاد نگردد.
- مقدار کافی از مواد خالص پلی اتیلن با استفاده از اکسترودر دستی به سطح جوشکاری تزریق میگردد و با استفاده از بخش پرس تلفونی اکسترودر متراکم میگردد موادی که در حین پرس از اکسترودر بیرون میزنند پاک میگردد.
- اگر عمق مورد نیاز جوشکاری در یک مرحله تأمین نگردد مراحل فوق تکرار میگردد البته بسته به نوع و قدرت اکسترودر مصرفی تا عمق متوسط ۲۰ میلیمتر را میتوان در یک مرحله پر کرد.
- حالت دیگری نیز برای جوشکاری که بیشتر در حالت جوش لب به لب کاربرد دارد جوش نقطه ای با استفاده از مفتول های ۴ میلیمتری پلی اتیلن مانند الکترودهای جوش برقی است که با استفاده از دمیدن هوای داغ این مفتول داغ و ذوب شده و با گرم شدن همزمان سطح جوشکاری اتصال ایجاد میگردد.
- اکسترودر های دستی مشابه اکسترودرهای بزرگ که در کارخانه تولید لوله های پلی اتیلن مصرف دارند بوده فقط در سایز مینیاتوری آنها میباشند مواد خالص مورد استفاده در اکسترودر میتوانند مفتول های ۴ میلیمتری یا دانه های مواد پلی اتیلن باشند.


rothengaran.com

۵-۸-۲ - اتصال جوش الکترو فیوژن

این نوع اتصال با استفاده از جریان الکتریستیه و تزریق مواد دولایه را بطور سطحی به هم اتصال میدهد. اهم نکات اجرائی جوش الکترو فیوژن به شرح زیر می باشند:

پاکسازی محل اتصال از هرگونه گرد و غبار ، رطوبت و جزبی رسیدن به حرارت ذوب مورد لزوم در سطوح اتصال فشار کافی روی مواد خالص ذوب شده خشک بودن محل اتصال

(شکل ۶)

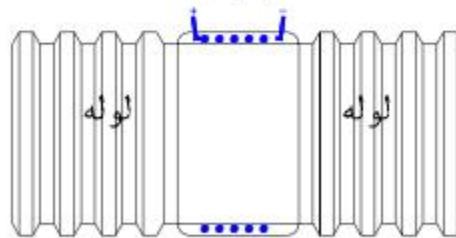

- ۹-۲ - به جهت ضریب زبری کم این لوله ها و جداره صاف آنها هنگام طراحی این نوع لوله ها قطرهای کمتری نسبت به لوله های بتی ، آزیست سیمان و فولادی بدست می آید و علاوه براینکه از نظر

اقتصادی بر قیمت های تمام شده تاثیر می گذارد دستیابی به سرعت های شستشو را سهل تر می سازد . در جدول (۳) مقایسه هیدرولیکی بین لوله های مختلف و در سایزهای متنوع جهت روشنتر شدن مطلب ارائه شده است .

(جدول ۳)

لوله های بتنی	لوله های پل ایلن				لوله های پی وی سی	لوله های فایبر کلاس	
	کاروکیت		اسپیرال				
دیس مقطع قطر داخلی میلی متر	بر متر مکعب در نایه	دیس مقطع قطر داخلی میلی متر	بر متر مکعب در نایه	دیس مقطع قطر داخلی میلی متر	بر متر مکعب در نایه	دیس مقطع قطر داخلی میلی متر	بر متر مکعب در نایه
۱۰۰	۲/۳۱	۹۰۰	۲/۵۲	۹۰۰	۲/۰۶	-	۹۰۰
۸۰۰	۱/۲۷	۷۱۰	۱/۳۴	۷۱۰	۱/۱۰	-	۷۰۰
۴۰۰	۰/۲۰	۳۵۵	۰/۲۱	۳۵۵	۰/۱۷	۳۵۵	۰/۲۲
۳۰۰	۰/۰۹	۲۵۰	۰/۰۸	۲۵۰	۰/۰۷	۲۵۰	۰/۰۹

۱۰-۲- تحت تاثیر حرکات زمین شکسته نمی شوند .

۱۱-۲- به جهت وجود ماده کربنی سیاه در مواد اولیه تحت تاثیر نور مستقیم خورشید و اشعه ما و راه بنش دوام می آورند ولیکن به جهت عدم تغییر شکل های ناشی از حرارت و وزن لوله های فوکانی بر روی لوله های تحتانی دبو ، در اثبات داری آنها می باشد از تابش مستقیم نور خورشید محافظت گردد .

۱۲-۲- به جهت انعطاف پذیری و وزن سبک این لوله ها علاوه بر اینکه طول شاخه های آنها بلند تر می باشند می توان این لوله ها را در بیرون تراشه به هم متصل کرد که از نظر سرعت عمل و هزینه های اجرایی و عرض تراشه مفروض به صرفه تر می گردد .

۱۳-۲- تعداد اتصالات با توجه به طول بلند شاخه های تولیدی کمتر از لوله های بتنی بوده که از چندین حیث اعم از اقتصادی ، کنترل نشت ، کنترل شبیب لوله گذاری حین عملیات و حائز اهمیت و دارای ارجحیت می باشد .


۱۴-۲- این لوله ها ۵۰ سال از نظر بهره برداری و ۱۰۰۰ سال از نظر تغییر شکل دوام می آورند .

۱۵-۲- کارخانجات تولیدی این لوله ها به راحتی می توانند به نقاط مختلف حمل و نصب گرددند و در پیروزه های بزرگ از هزینه های حمل لوله گذاری کاسته و سرعت تامین لوله افزایش یابد .


۱۶-۲- امکان ترمیم ، افزودن اتصال و رفع معایب پس از لوله گذاری و در حین بهره برداری به جهت انعطاف پذیری و اتصالات سهل الوصول براحتی وجود دارد .

۱۷-۲ - امکان ساخت آدم رو با استفاده از لوله های پلی اتیلن با سرعت، کیفیت، دوام و هزینه کمتر وجود دارد.

در اشکال ۶ لغایت ۱۰ به حالتهای مختلف آدم رو های پلی اتیلن اشاره شده است.

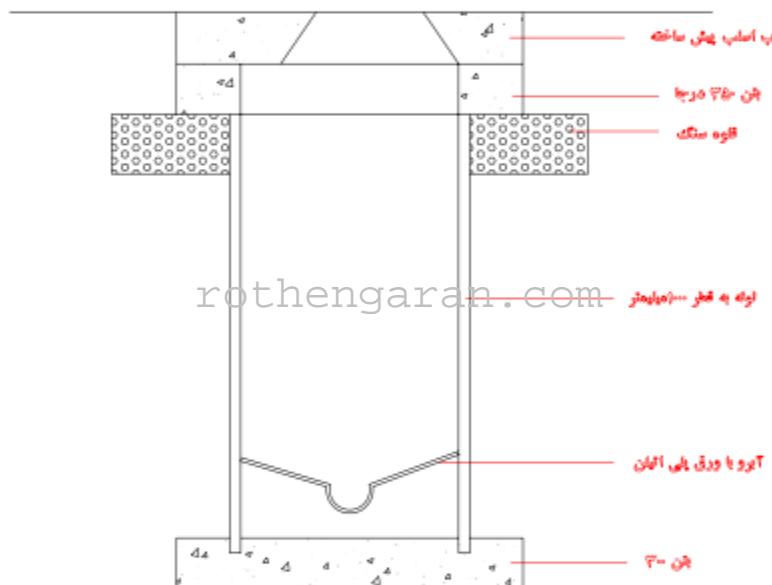


شکل (۶) آدم رو با تجوو پلی اتیلن

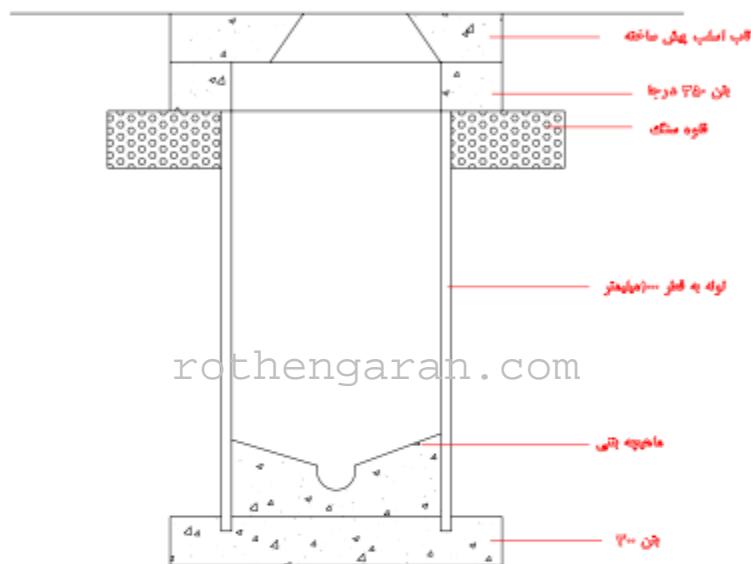


rothengaran.com


شکل (۷) ت م رو با ت پو بشی

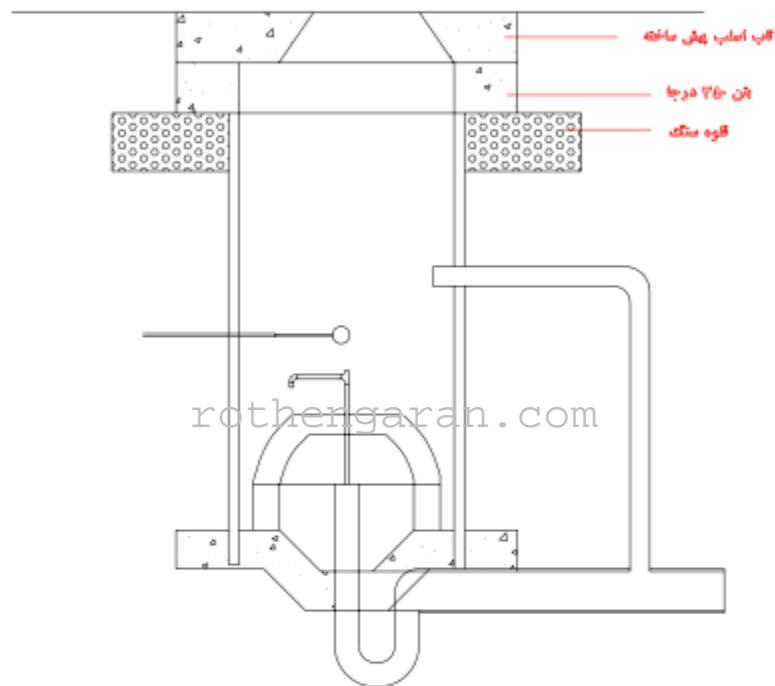

شکل (۸) حوضچه شستشوی خودگار

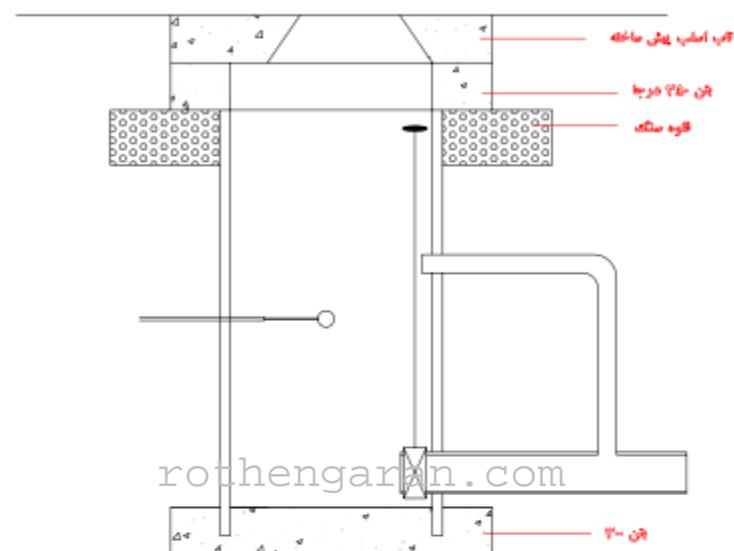

شکل (۶) حوضچه شستشوی خسته

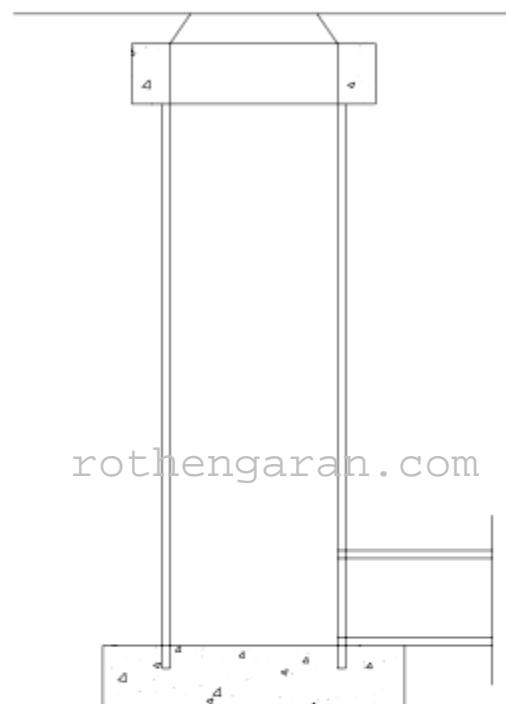

rothengaran.com

شکل (۱۰) دربچه شستشو

۳- مقایسه اقتصادی

مقایسه اقتصادی بین لوله های پلی اتیلن و بتني در چند بخش جداگانه و جمع جبری آنها مقدور می باشد :

-۱-۳- قیمت تمام شده لوله تحويل در پای کار .

-۱-۱-۳- قیمت تولید لوله های بتني بويزه در اقطار مساوی يا بزرگتر از ۶۰۰ ميليمتر که اين لوله ها بصورت مسلح تولید مي گرددن بالاتر از لوله های پلی اتیلن است .

-۲-۱-۳- هزینه حمل لوله های پلی اتیلن با توجه به سبکي وزن و امكان بارگیری تلسکوپي کمتر از لوله های بتني است و از سوئي ديگر همانگونه که در بند (۱۵-۲) اشاره شد امكان حمل کارخانه توليد در پروژه های بزرگ توکاهاش هرچه بيشتر هزینه های حمل نيز وجود دارد .

-۳-۱-۳- مواد اولية تولید لوله های پلی اتیلن از صنایع پتروشيمي بوده و مشكلات و هزینه های تامین سیمان ،شن و ماسه و ميلگرد برای تولید لوله های بتني يكی از عوامل کاهش قیمت تمام شده برای لوله های پلی اتیلن است .

-۲-۳- هزینه های لوله گذاري در فهرست بهاء واحد پایه برابر اقطار معادل لوله های پلی اتیلن ما بين ۲۵ تا ۴۰ درصد لوله های بتني است .

در اين مقایسه چندین عامل نقش دارند :

-۱-۲-۳- همانگونه که در بند (۹-۲) و جدول ۳ عنوان و ارائه گردید ، ضریب زبری کمتر شرایط هیدروليکي بسیار مناسبتری ایجاد مي نماید و قطر معادل نسبت به لوله بتني کمتر میشود ، این عامل در هزینه های عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری و لوله گذاري تاثير کاهشی دارد .

-۲-۲-۳- بهاء واحد ردیفهای لوله گذاري لوله های پلی اتیلن حدود ۵۱٪ لوله های بتني با قطر يکسان است که با توجه به بند (۱-۲-۳) اين نسبت تا ۴۵٪ نيز کاهش مي يابد .

-۳-۲-۳- به جهت عرض کمتر تراشه در لوله گذاري با لوله های پلی اتیلن در اقطار بزرگتر از ۲۵ ميلى متر هزینه های عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری نسبت به لوله های بتني کمتر است .

-۴-۲-۳- هزینه های بسترسازی لوله های پلی اتیلن در اقطار کمتر از ۴۰۰ ميليمتر بسته به مقاومت حلقوی لوله ما بين صفر تا ۲۵ درصد بيشتر از لوله های بتني معادل بوده ولیکن در اقطار بزرگتر از ۴۰۰ ميليمتر و در شرایط لوله گذاري زير ترازآب زبرزماني اين معادله تغيير يافته و هزینه های بسترسازی لوله های بتني نسبت به

لوله های پلی اتیلن افزایش حدود صفر تا ۳۵ درصدی دارند.

در جدول (۴) هزینه های اجرایی لوله های پتنی با سایر لوله ها با قطر معادل هیدرولیکی بصورت درصدی مقایسه شده اند.

جدول (۴)


لوله های پتنی	لوله های پلی اتیلن	لوله های پی وی سن	لوله های فایبر گلاس
قطر داخلی سانتی متر	قطر داخلی سانتی متر	درصد بیشتر نسبت به لوله	درصد بیشتر نسبت به لوله
۱۰۰	۹۰۰	۳۸/۷۹	۹۰۰
۸۰۰	۷۱۰	۳۳/۶۳	۷۱۰
۴۰۰	۳۵۵	۲۸/۲۳	۳۵۵
۳۰۰	۲۵۰	۳۰/۶۲	۲۵۰

-۳- برخی پارامتر ها که در بخش های مقایسه دوام و بهره برداری از آنها می گردند اعم از عمر طولانی ، امکان عملیات ترمیمی سهل تر و ارزان تر که از هزینه های مستمر بهره برداری و هزینه های تغییر و اصلاح شبکه می کاهند ، تأثیرات اقتصادی از خود برجای گذاشته که به جهت غالبیت لوله های پلی اتیلن در این زمینه و برهیز از تطبیل کلام از ازانه محاسبات آنها در این مقاله اجتناب می گردد .

۴- مقایسه دوام


لوله های پلی اتیلن مقاومت بالائی در برابر سایش ، مواد آلی ، مواد آلکالاین از خود بروز می دهند .
-۴- در شکل (۱۱) دیاگرام مقایسه ای که حاصل تحقیقات به عمل آمده در دانشگاه آلمانی درمستاد می باشد ، ازانه شده است که نشان دهنده مقاومت بالای لوله های انعطاف پذیر در برابر سایش می باشد .

(۱۱)

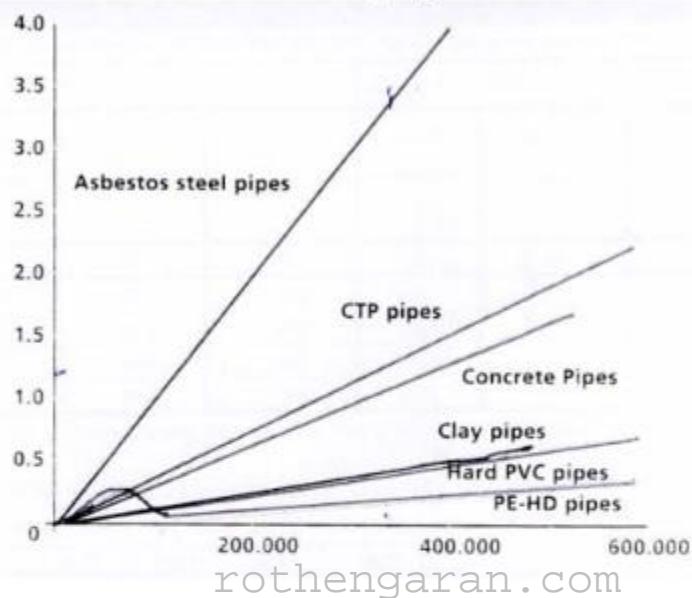


-۲-۴ در شکل (۱۲) عمر مفید لوله های پلی اتیلن از نظر تغییرات مقاومت حلقوی در طول مدت زمان ارائه شده است و نشان دهنده تغییر جزئی در طول ۵۰ سال می باشد. این دیاگرام برای تولیدات یکی از کارخانه های اروپائی بوده و بسته به نوع مواد اولیه ، پروسه تولید ، جزئیات مقطع جدار لوله و قطر لوله تولیدی کارخانجات مختلف متفاوت بوده و یکی از مواردی است که در مقدمه این مقاله نیز به آن اشاره گردیده و تولید کنندگان داخلی می باشند برای تولیدات خود در اقطار مختلف و رده های مختلف این آزمایشات را انجام دهند .

شکل (۱۲)

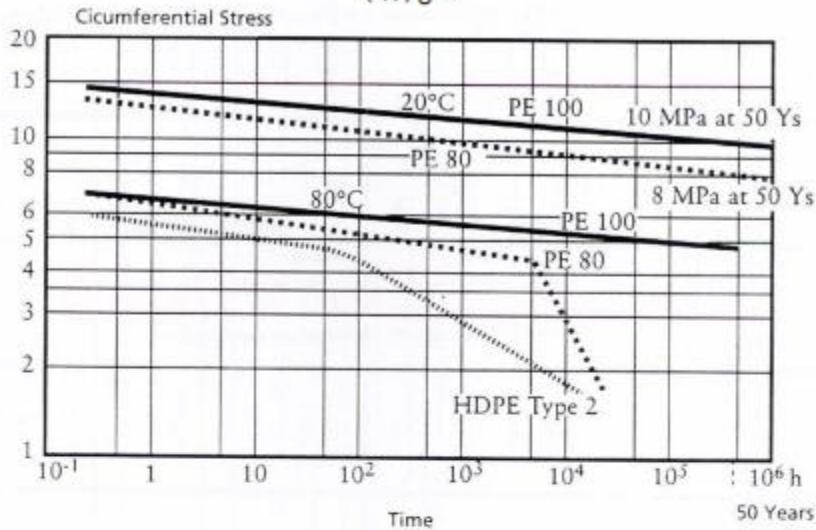

-۳-۴ در شکل (۱۳) تغییرات مدول الاستیسیته در طول مدت زمان برای تولیدات یکی از کارخانه های اروپائی ارائه شده است که مقادیر Creep ratio (ابعاد برابر ابرابر اقطار ، رده های مختلف تولید ، مواد اولیه متفاوت و مقطعی جدار لوله استخراج می گردد و می توان از آن در رفتارستجی بلند مدت لوله های تولیدی استفاده کرد .

شکل (۱۳)

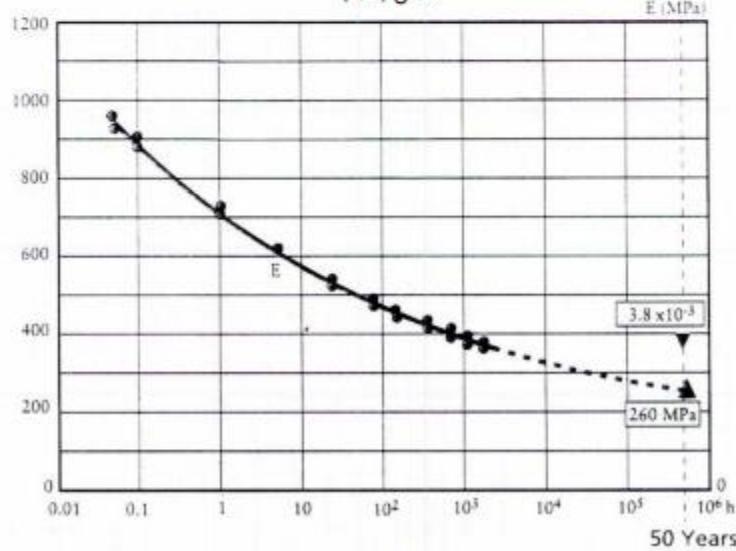

-۵- مقایسه بهره برداری

-۱-۵ همانگونه که در بندهای ۱۰-۲ و ۱۶-۲ عنوان شد ، لوله های پلی اتیلن از نظر انجام عملیات ترمیمی و مقاومت در برابر جایجایی های زمین دارای مزایای بسیاری نسبت به لوله های پتی هستند ، این عامل عمر مفید شبکه های اجرا شده با لوله های پلی اتیلن را افزایش داده و دوره طرح را افزایش داده و نیاز به اصلاح شبکه را به تأخیر می اندازد و اصولاً نیاز به اصلاح شبکه های فرعی و خطوط اصلی را بسیار نادر ساخته و اصلاح خطوط انتقال را وابسته به توسعه های مجاور در بلند مدت می نماید در حالیکه در لوله های پتی ، عمر لوله نیز در این پارامتر تائیر مستقیم دارد .

-۲-۵ امکان ایجاد انشعابات و اتصالات پس از اجرا و در طول بهره برداری در لوله های پلی اتیلن بیشتر ارزانتر و سهل تر می باشد .

-۳-۵ در لوله های پلی اتیلن امکان جویده شدن توسط حیوانات موذی زیرخاکی وجود داشته که عمدتاً در محل عبور این لوله ها از آبراهه ها ، مجاري فاضلاب و جمع آوری آبهای سنتی است . که به ندرت اتفاق افتاده و در صورت بروز نیز با تمهدانی چون بوشش اطراف لوله در این مقاطع با مصالح آهکی قابل پیشگیری است .

rothengaran.com